



RECAPEAMENTO ASFALTICO – RUA JANUÁRIO LUIZ SOARES

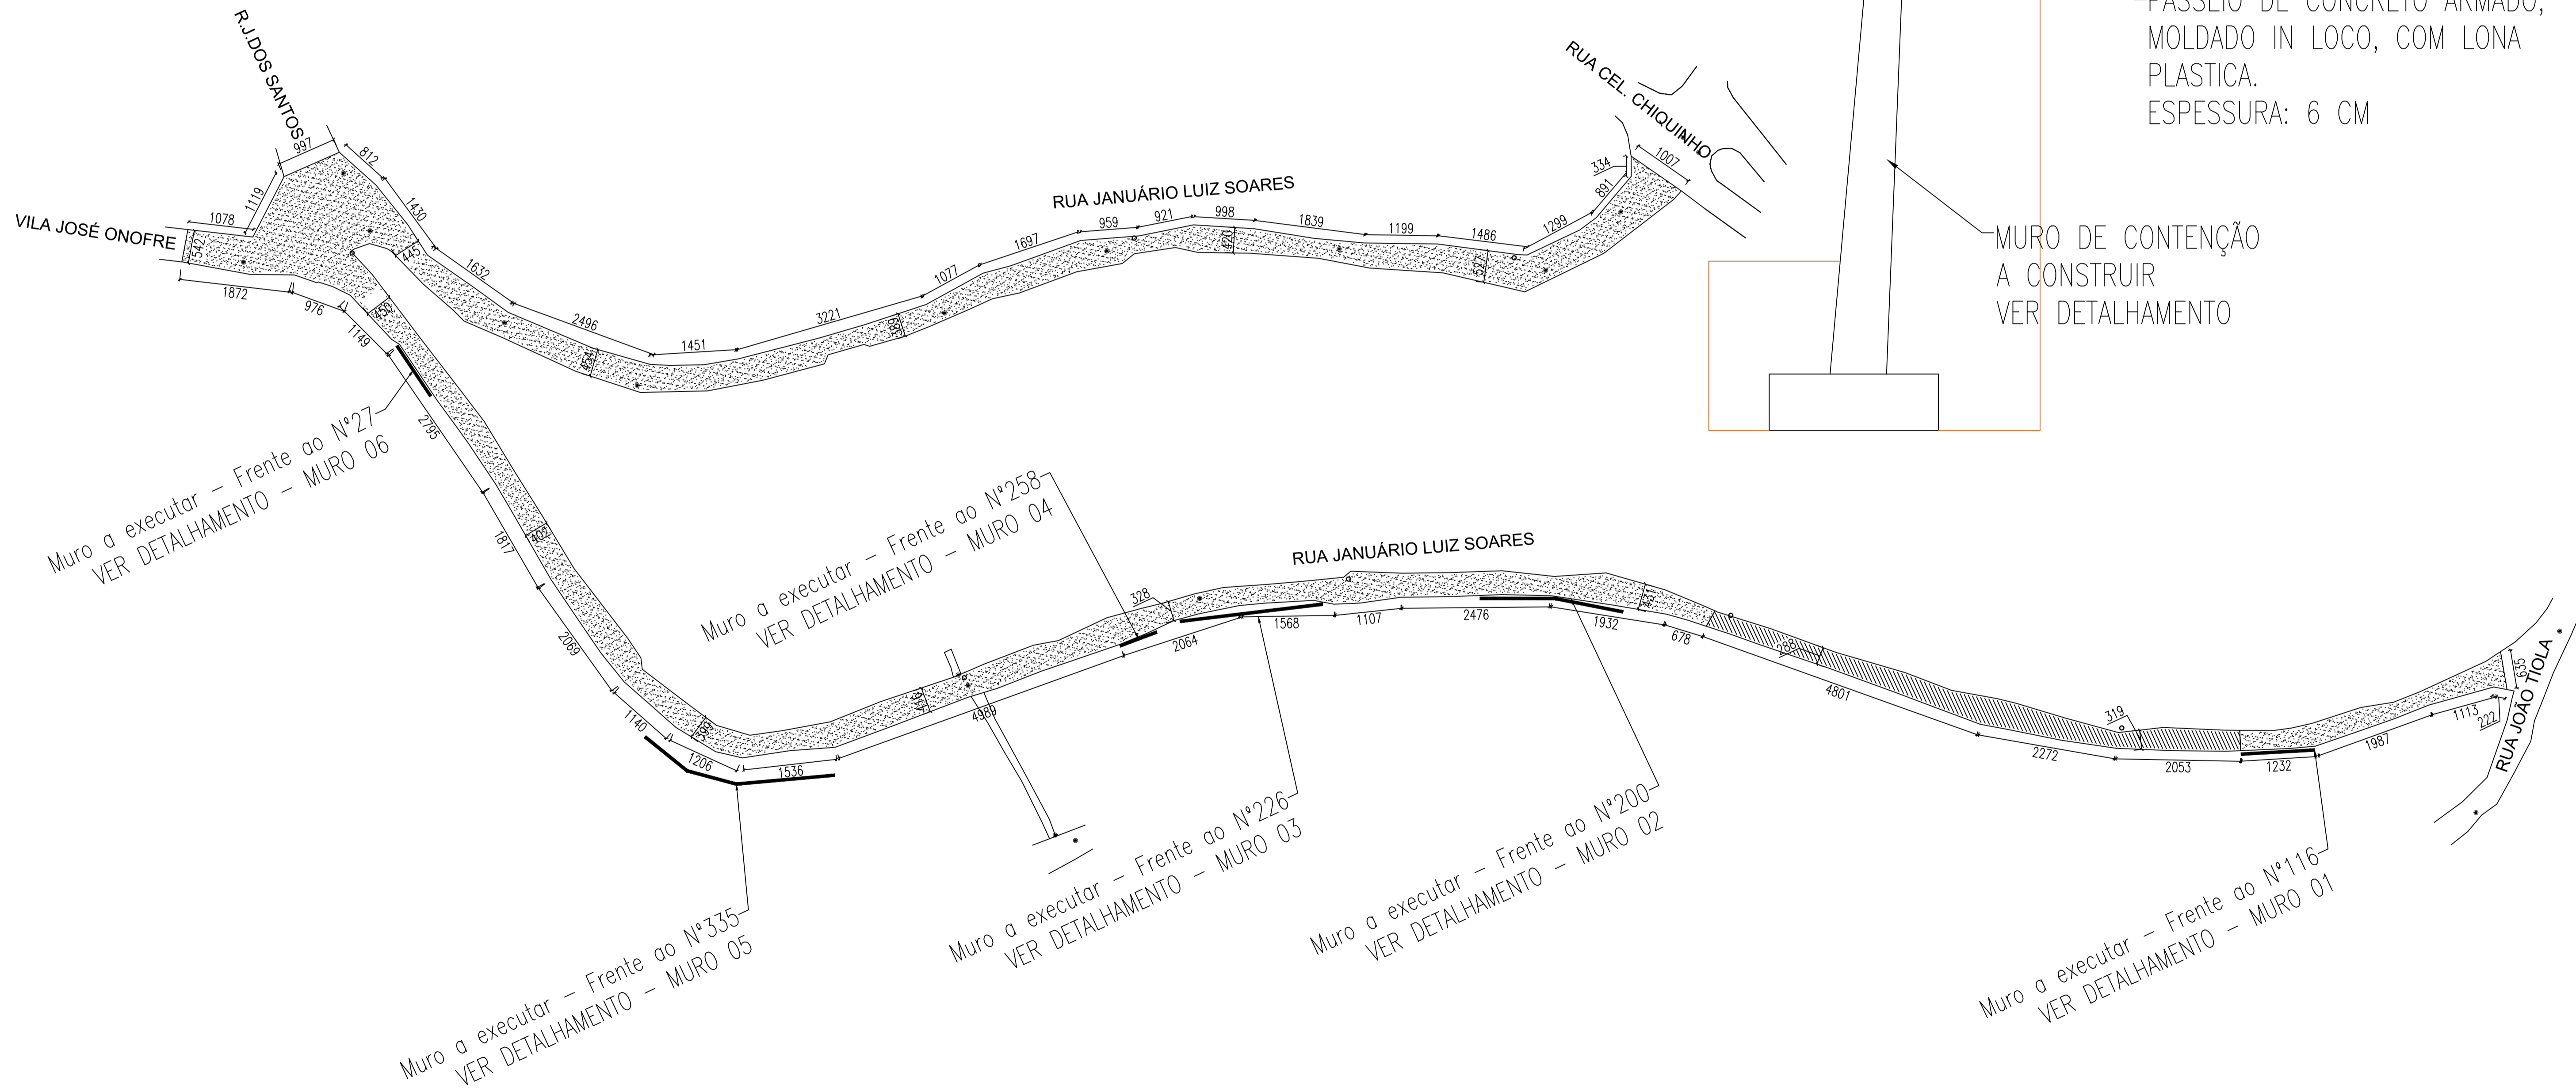
Observações:



- EM TODOS OS MUROS EXECUTADOS, DEVERÁ SER EXECUTADO GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO E PASSEIO DE 1,20 DE LARGURA, CONFORME DETALHAMENTO DEMONSTRADO.
- PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO EM CONCRETO ARMADO, UTILIZAR LONA PLASTICA ENTRE O SOLO E O CONCRETO.
- NÃO DEVERÁ SER FEITA NENHUMA ALTERAÇÃO NO PROJETO, SEM QUE CONTATE O ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES de 1.1/2, ESPAÇADOS DE 1,20 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM

PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, COM LONA PLASTICA. ESPESSURA: 6 CM

MURO DE CONTENÇÃO A CONSTRUIR VER DETALHAMENTO



LEGENDA:				CONVENÇÕES					PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – MG				ESCALA INDICADAS						
a						COMPRIMENTO (m) –	MEIO FIO	EDIFICAÇÃO	RUAS DO MUNICÍPIO DE CARATINGA – MG	DATA: 07-2023	PROJ. WELINGTON MOREIRA – PREFEITO MUNICIPAL	NÚMERO:							
b																			
c																			
DATA EXECUT. VISTO APROV. ALTERAÇÕES				BL EXISTENTE	PV EXISTENTE	SENTIDO DO FLUXO	DECLIVIDADE(m/m)	PV A CONSTRUIR	APROV.	DES.	CONTRATO:	ASS. JOHNE XAVIER DA SILVA	CREA: 122.331 MG	FOLHA: A1	ARO.				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					